

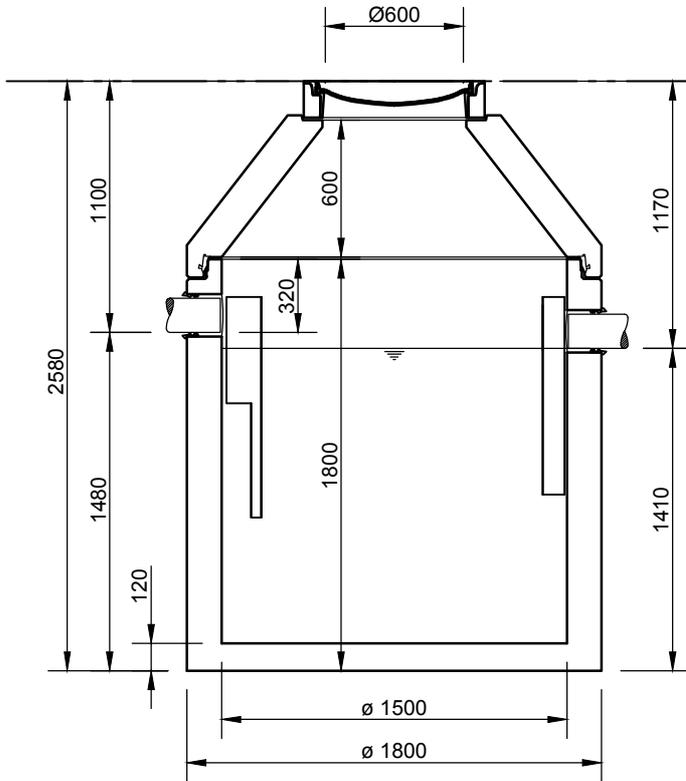
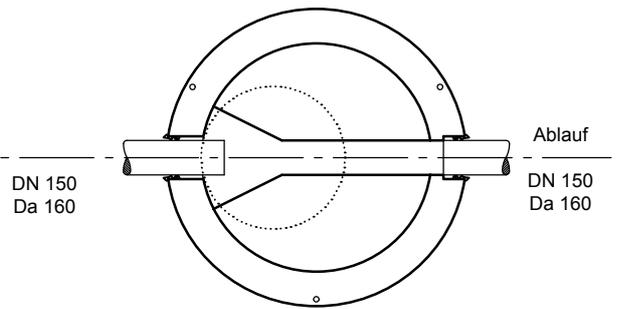


Fettabscheider SF
NeutraTip NS 10-1000

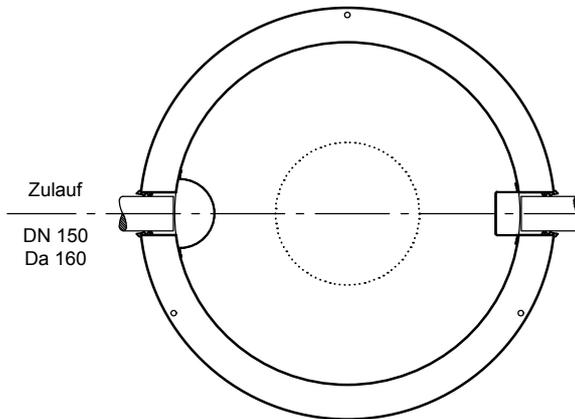

Probenahmeschacht
NeutraCheck

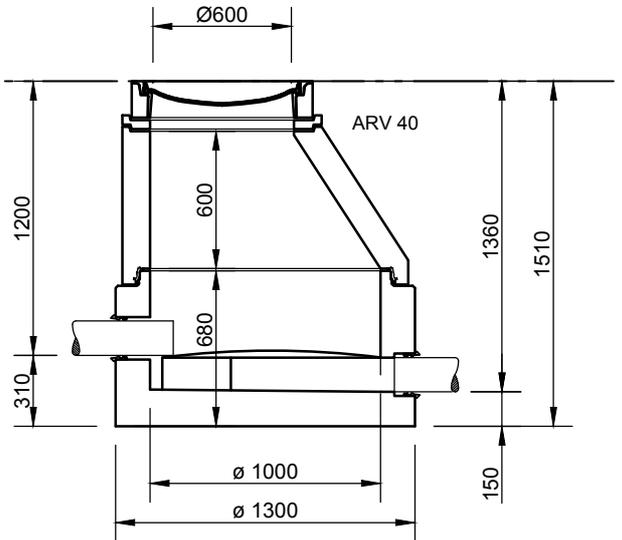

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen,

- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034

Auf ausreichende Be- und Entlüftung der Abscheideranlage und der Rohrleitungen

ist zu achten !

mall
umweltsysteme

Hüfinger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:	Maßstab:
-	Zur Ansicht	27.01.2017	KSchelbl	NeutraTip NS 10-1000, NeutraCheck	1:33
Datum	06.02.2017	Erstellt	SMartin	Zeichnungs-Nr.:	Format:
Ersatz für		Geprüft		AT-S-F-10232	A4
Gewicht		Sachbear.		-	Blatt
Werkstoff		AB - Nr.			1
		SAP - Mat.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten	